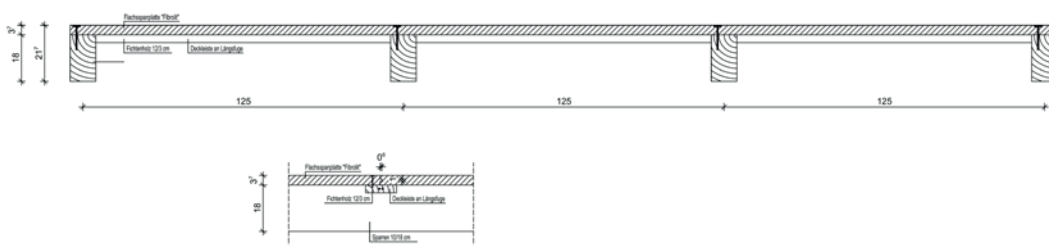
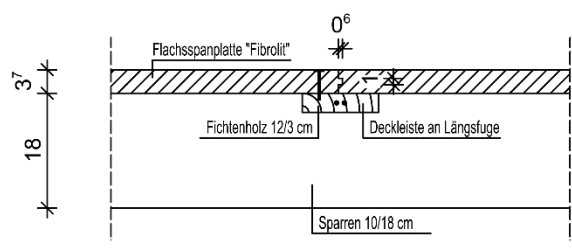


Heinz Essmann Schötmar/Lippe	Kapitel 2.2.1
Prüfdatum: 1963	
	

Deckenaufbau: Flachspanplatte „Fibrolit“ 3,7 cm mit Nut und Feder Deckleiste an Längsfugen Alle dem Feuer zugekehrten Hölzer oder Spanplattenteile sind mit „Flammbräfix“ (510-540 g/m²) und fungizidem Anstrich behandelt Sparren 10/18 cm 	Stützweite l [m]
	1,25
	Deckenstärke d [mm]
	217
	Eigengewicht g [kN/m ²]
	Nutzlast p [kN/m ²]
	Gesamtlast g + p [kg/m ²]
	Feuerwiderstand DIN EN 13501
	REI 30 (a → b)
Feuerwiderstand	
	F 30
	Brandbeanspruchung
	↑
Quelle: Meyer-Ottens, Brandschutz – Untersuchungen an Wänden, Decken und Dacheindeckungen, Heft 70, 1971, Lfd. Nr. 26.3	