


3.4 Breite der Rettungswege, Sicherheitszeichen

¹Die nutzbare Breite der Ausgänge von Unterrichtsräumen und sonstigen Aufenthaltsräumen sowie der notwendigen Flure und notwendigen Treppen muss mindestens 1,20 m je 200 darauf angewiesener Benutzer betragen.

²Staffelungen sind nur in Schritten von 0,60 m zulässig.

³Es muss jedoch mindestens folgende nutzbare Breite vorhanden sein bei
a) Ausgängen von Unterrichtsräumen und sonstigen Aufenthaltsräumen 0,90 m
b) ...

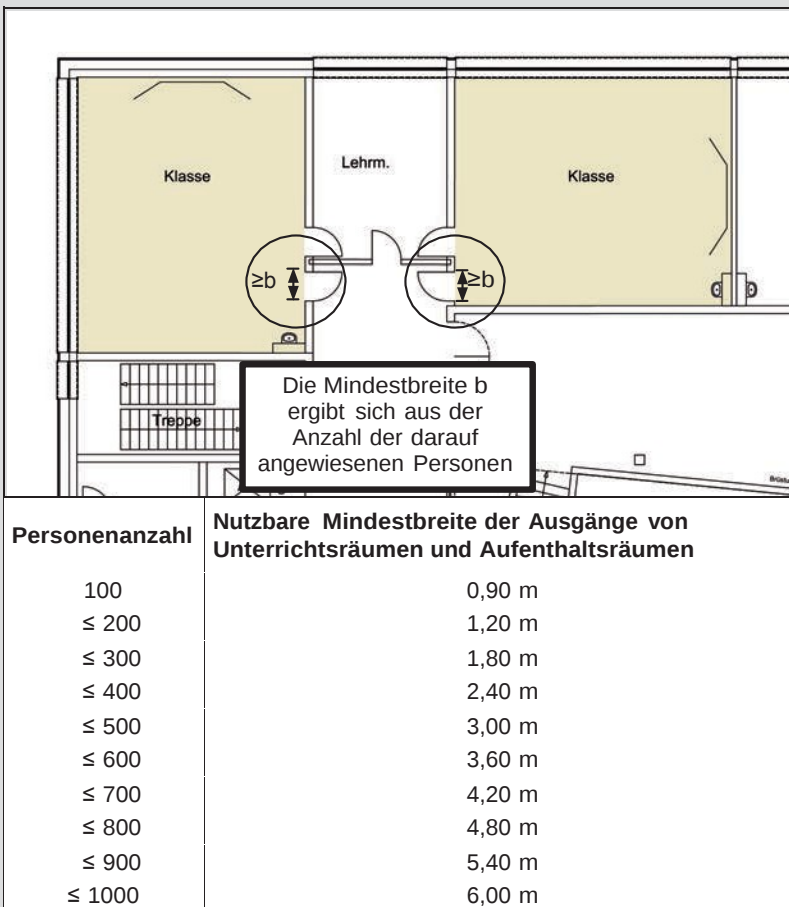

Staffelung von Ausgängen aus Unterrichtsräumen und Aufenthaltsräumen

Abb. 3.4 - 1

¹Die nutzbare Breite der Ausgänge von Unterrichtsräumen und sonstigen Aufenthaltsräumen sowie der notwendigen Flure und notwendigen Treppen muss mindestens 1,20 m je 200 darauf angewiesener Benutzer betragen.


²Staffelungen sind nur in Schritten von 0,60 m zulässig.

³Es muss jedoch mindestens folgende nutzbare Breite vorhanden sein bei

a) ...

b) notwendigen Fluren 1,50 m

c) ...

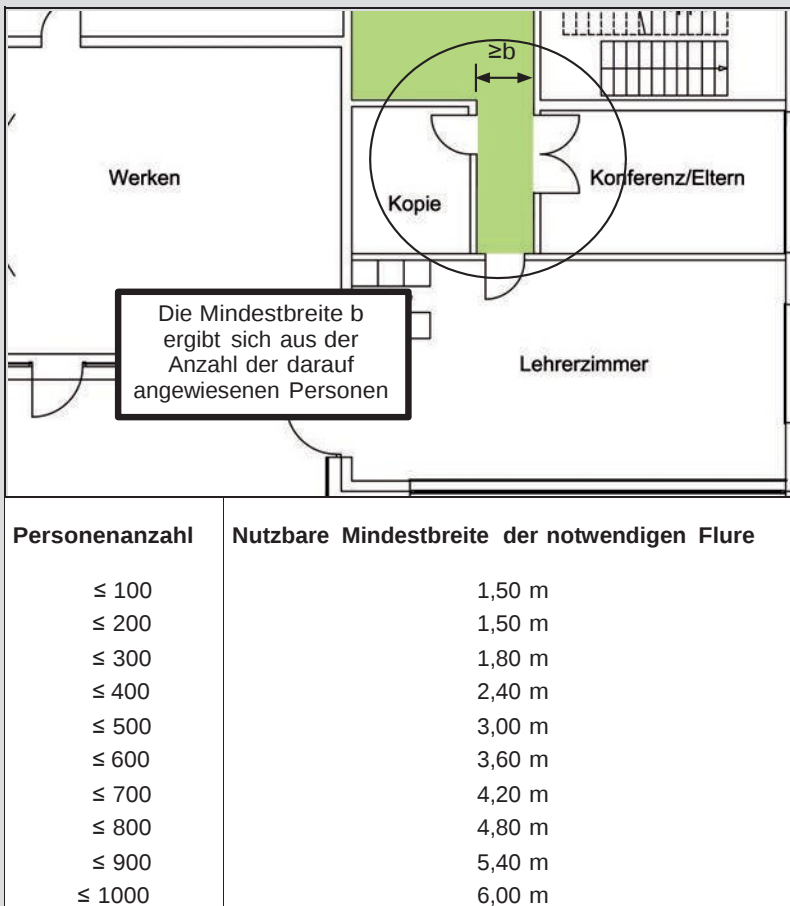

Staffelung von
notwendigen Fluren

Abb. 3.4 - 2

¹Die nutzbare Breite der Ausgänge von Unterrichtsräumen und sonstigen Aufenthaltsräumen sowie der notwendigen Flure und notwendigen Treppen muss mindestens 1,20 m je 200 darauf angewiesener Benutzer betragen.


²Staffelungen sind nur in Schritten von 0,60 m zulässig.

³Es muss jedoch mindestens folgende nutzbare Breite vorhanden sein bei

a) ...

b) ...

c) notwendigen Treppen 1,20 m.

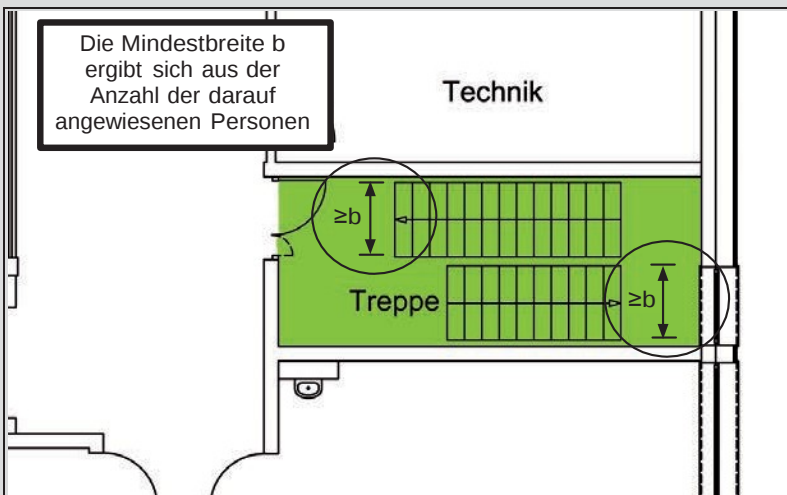

Personenanzahl	Nutzbare Mindestbreite der notwendigen Treppen
≤ 100	1,20 m
≤ 200	1,20 m
≤ 300	1,80 m
≤ 400	2,40 m
≤ 500	3,00 m
≤ 600	3,60 m
≤ 700	4,20 m
≤ 800	4,80 m
≤ 900	5,40 m
≤ 1000	6,00 m

Staffelung von notwendigen Treppen

Abb. 3.4 - 3